


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

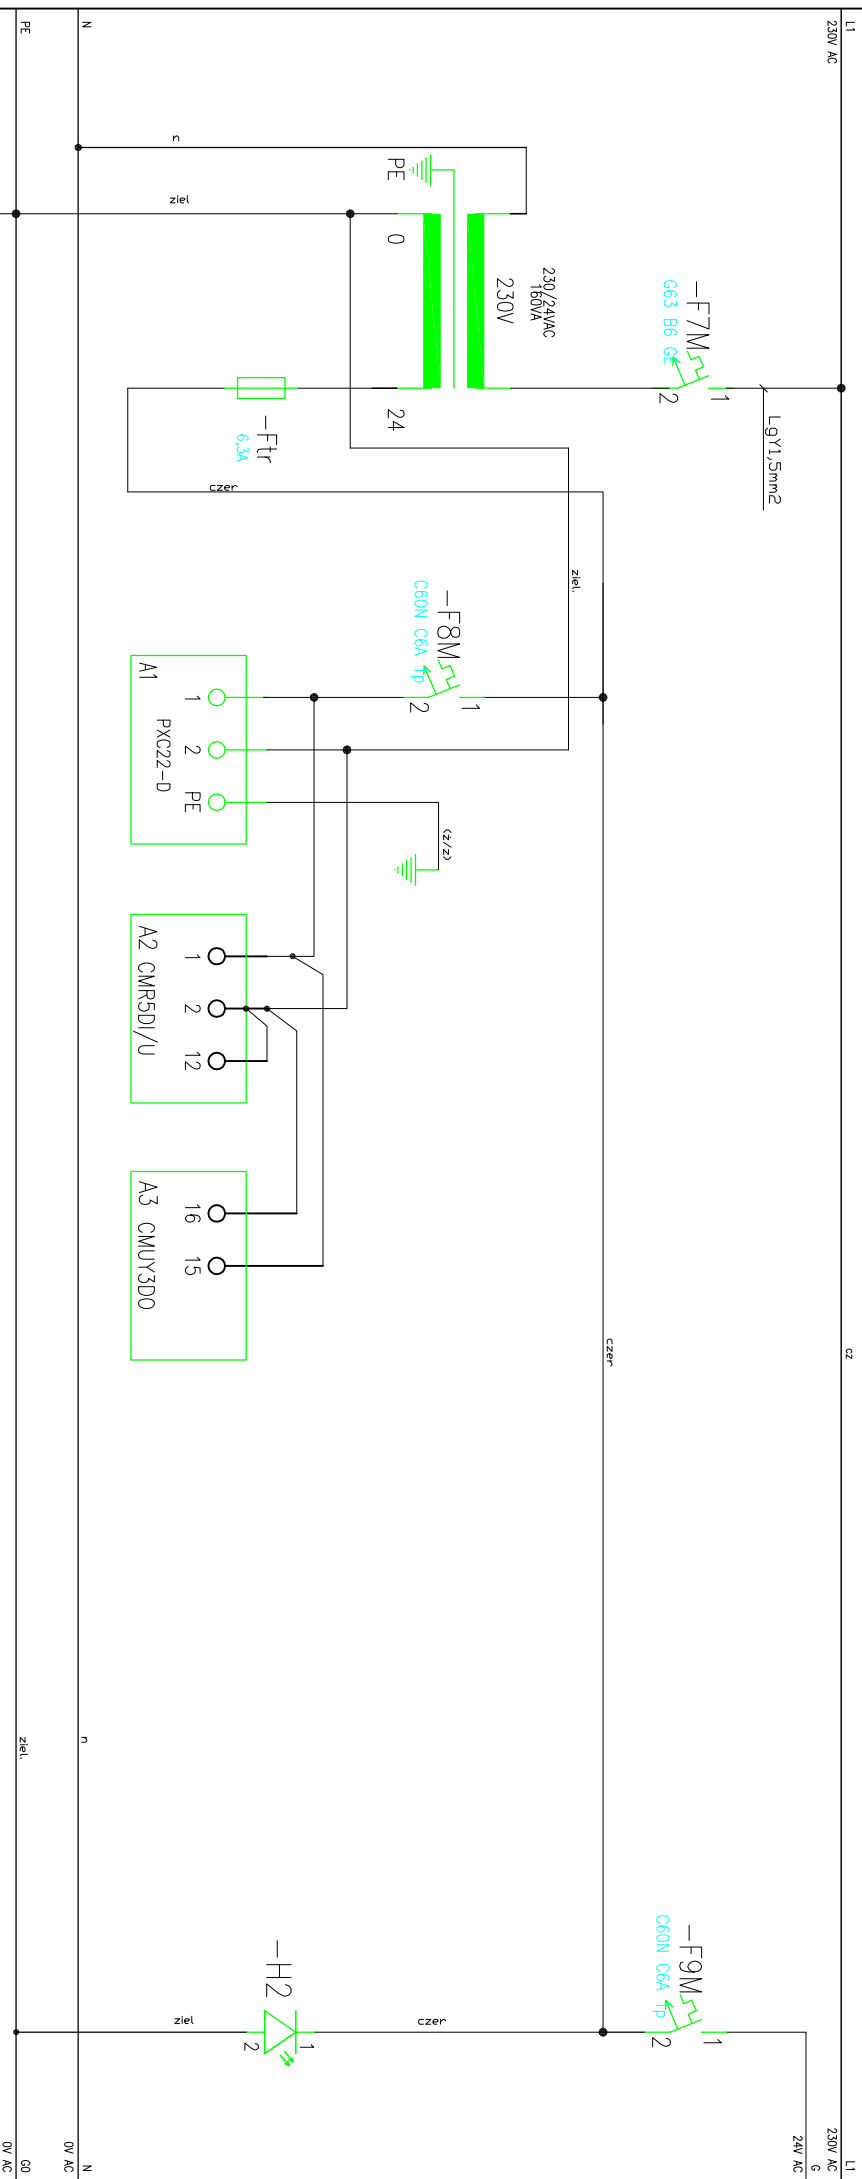

Zasilanie
24V AC

Dioda LED żółta
napiecie sterowania
24V AC
typ KLP-5-Y-24V AC

"USŁUGI PROJEKTOWE KAPUSTA RENATA"

ul. Wojska Polskiego 6/9

25-364 Kielce

tel +41/31 00 393



INWESTOR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1		FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR DUP.	PODPIS	DATA	SKALA
	Szota architektki centrali wentylacyjnej LAP_NW1d							
INWESTOWCA	ZAKŁAD PRZEMISŁOWY I ENERGETYCZNY W INSTALACJI GIEŁA I TECHNOLOGII OCHŁADZANIA WENTYLACYJNYCH Z WYKONANEGO NA RZECZOWOŚĆ GŁOŚNIOWY W BUDYNKU HALLI SPORTOWEJ „LEONIDOW” PRZY UL. BOCZNEJ 15 W KIELCACH		PROJEKTOWAŁ:	RAFAŁ ROSTOJKI	NR PROJ.	01/04/2012	Ozn:	PŁ
	AS.PROJEKTANTKA:							
Nazwa ark.	Obródy zesłania 24V AC						04.2012	4